

神奈川県津波浸水想定図

平成 27 年 3 月公表

沿岸③ 酒匂・小八幡地区

○ この「津波浸水想定」は、神奈川県沿岸に最大クラスの津波をもたらすと想定される5つの地震（相模トラフ沿いの海溝型地震、慶長型地震など）の「津波浸水予測図」を基に、「浸水域」と「浸水深」が最大となるよう、最も厳しい条件を想定しています。

※ 相模トラフ沿いの海溝型地震とは、発生間隔が2千年から3千年もしくはそれ以上と極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす地震です。


※ 詳細については、神奈川県ホームページに掲載されています。

<http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532320/>

【留意事項】

- 地面の凸凹や建築物の影響などにより、浸水域以外でも浸水が発生したり、浸水深が大きくなる場合があります。
- 津波の第一波ではなく、第二波以降に最大になる場合があります。
- 河川内については、津波による水位変化を着色していませんが、津波の遡上等に伴い、実際には水位が変化することがあります。

○ 今後、「津波浸水想定」を踏まえ、県と市町が連携して、津波による災害から住民等の生命を守るための対策に取り組んでいきます。

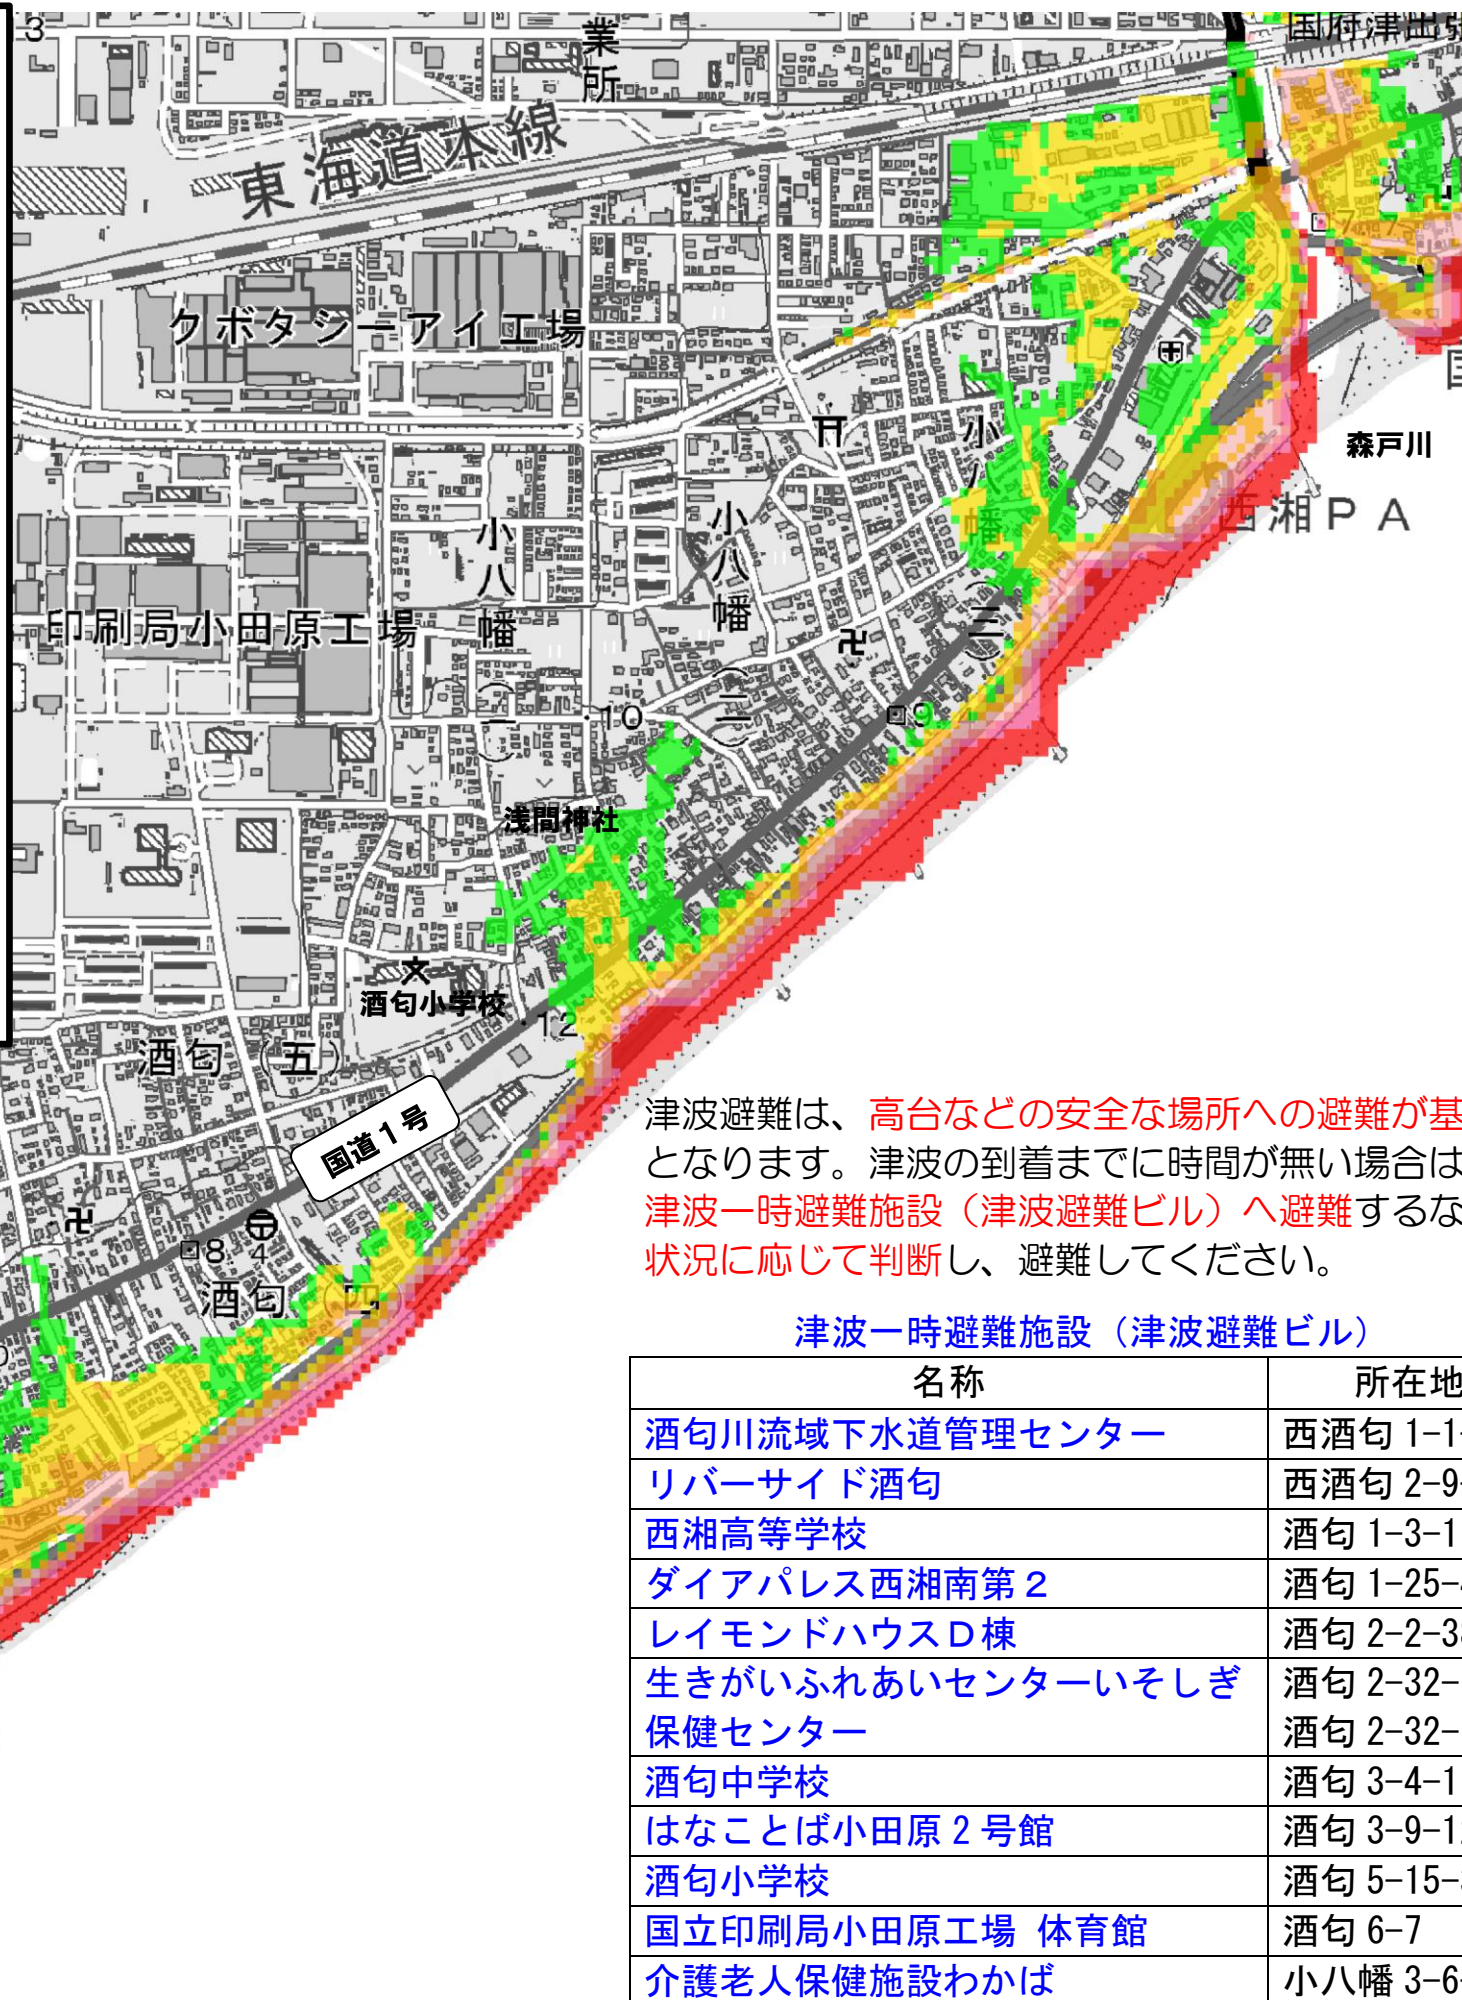

津波避難は、高台などの安全な場所への避難が基本となります。津波の到着までに時間が無い場合は、津波一時避難施設（津波避難ビル）へ避難するなど状況に応じて判断し、避難してください。

津波一時避難施設（津波避難ビル）

名称	所在地
酒匂川流域下水道管理センター	西酒匂 1-1-54
リバーサイド酒匂	西酒匂 2-9-2
西湘高等学校	酒匂 1-3-1
ダイアパレス西湘南第2	酒匂 1-25-40
レイモンドハウスD棟	酒匂 2-2-38
生きがいふれあいセンターいそしぎ保健センター	酒匂 2-32-15 酒匂 2-32-16
酒匂中学校	酒匂 3-4-1
はなことば小田原2号館	酒匂 3-9-12
酒匂小学校	酒匂 5-15-3
国立印刷局小田原工場 体育館	酒匂 6-7
介護老人保健施設わかば	小八幡 3-6-22
山近記念総合病院	小八幡 3-19-14
小田原コロナワールド 立体駐車場	前川 219-4

【凡例】

浸水深	
0.01m 以上	0.3m 未満
0.3m 以上	1.0m 未満
1.0m 以上	2.0m 未満
2.0m 以上	3.0m 未満
3.0m 以上	4.0m 未満
4.0m 以上	5.0m 未満
5.0m 以上	10.0m 未満
10.0m 以上	20.0m 未満
20.0m 以上	