


平成29年小田原市議会6月定例会

建設経済常任委員会資料

資 料 名	所 管 課	頁
トロピカルドーム温室加温装置更新費について	みどり公園課	1


平成29年 6 月 9 日



トロピカルドーム温室加温装置更新費について

1 トロピカルドーム温室の加温の仕組みについて

11月～5月の期間、下図のとおり、隣接する環境事業センターから供給される温水（余熱）を加温装置により加熱した後、温室の壁面に設置された配管に温水を循環させて、温度調整をしている。

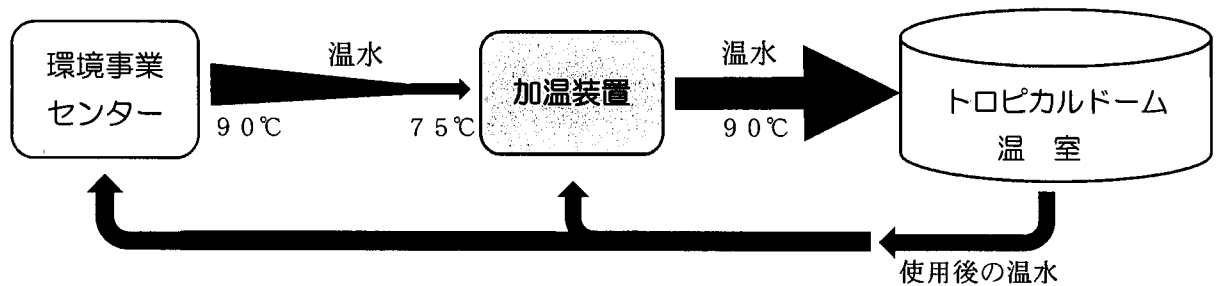

2 加温装置の更新について

既設装置	更新内容	事業費
真空式温水器 2基 (平成5年設置、耐用年数15年)	交換 (工期：約5箇月)	9,536千円

【現況写真】



<参考> トロピカルドーム温室の概要

- ・利用開始日：平成7年4月29日
- ・入館者数：5.2万人（平成28年度）※フラワーガーデン入場者数：約25万人
- ・展示植栽：ヒスイカズラ等、約300種の熱帯・亜熱帯の花木及び果樹

