


受配電取合い位置想定図

別紙7

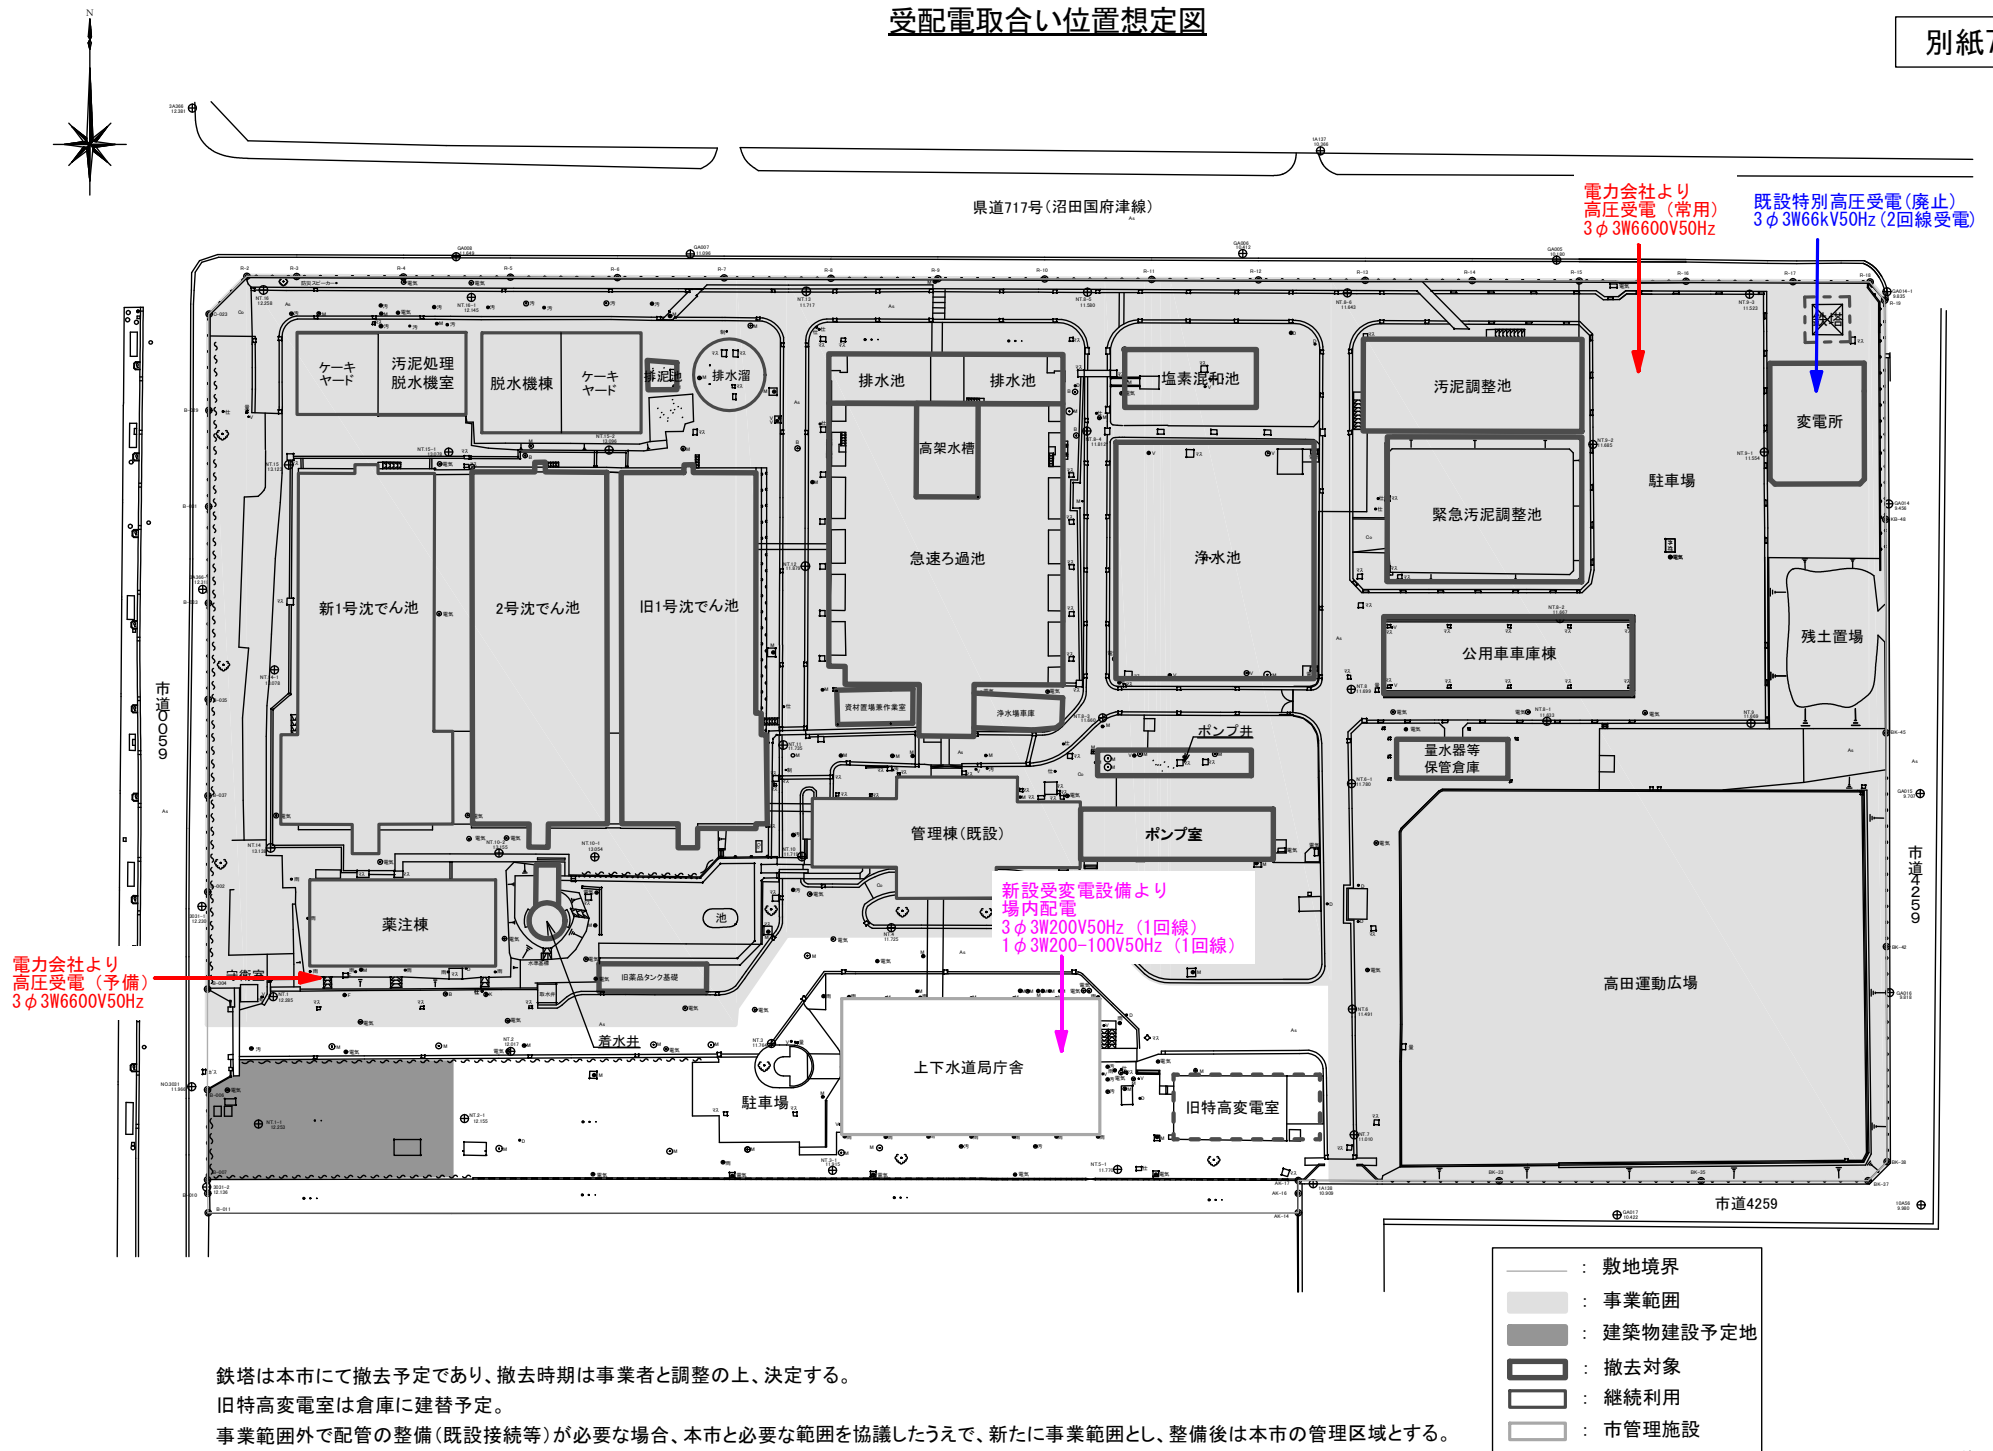

鉄塔は本市にて撤去予定であり、撤去時期は事業者と調整の上、決定する。

旧特高変電室は倉庫に建替予定。

事業範囲外で配管の整備(既設接続等)が必要な場合、本市と必要な範囲を協議したうえで、新たに事業範囲とし、整備後は本市の管理区域とする。

縮尺 A1 1:500