




土木配管取合い位置想定図 S=1:500

別紙3

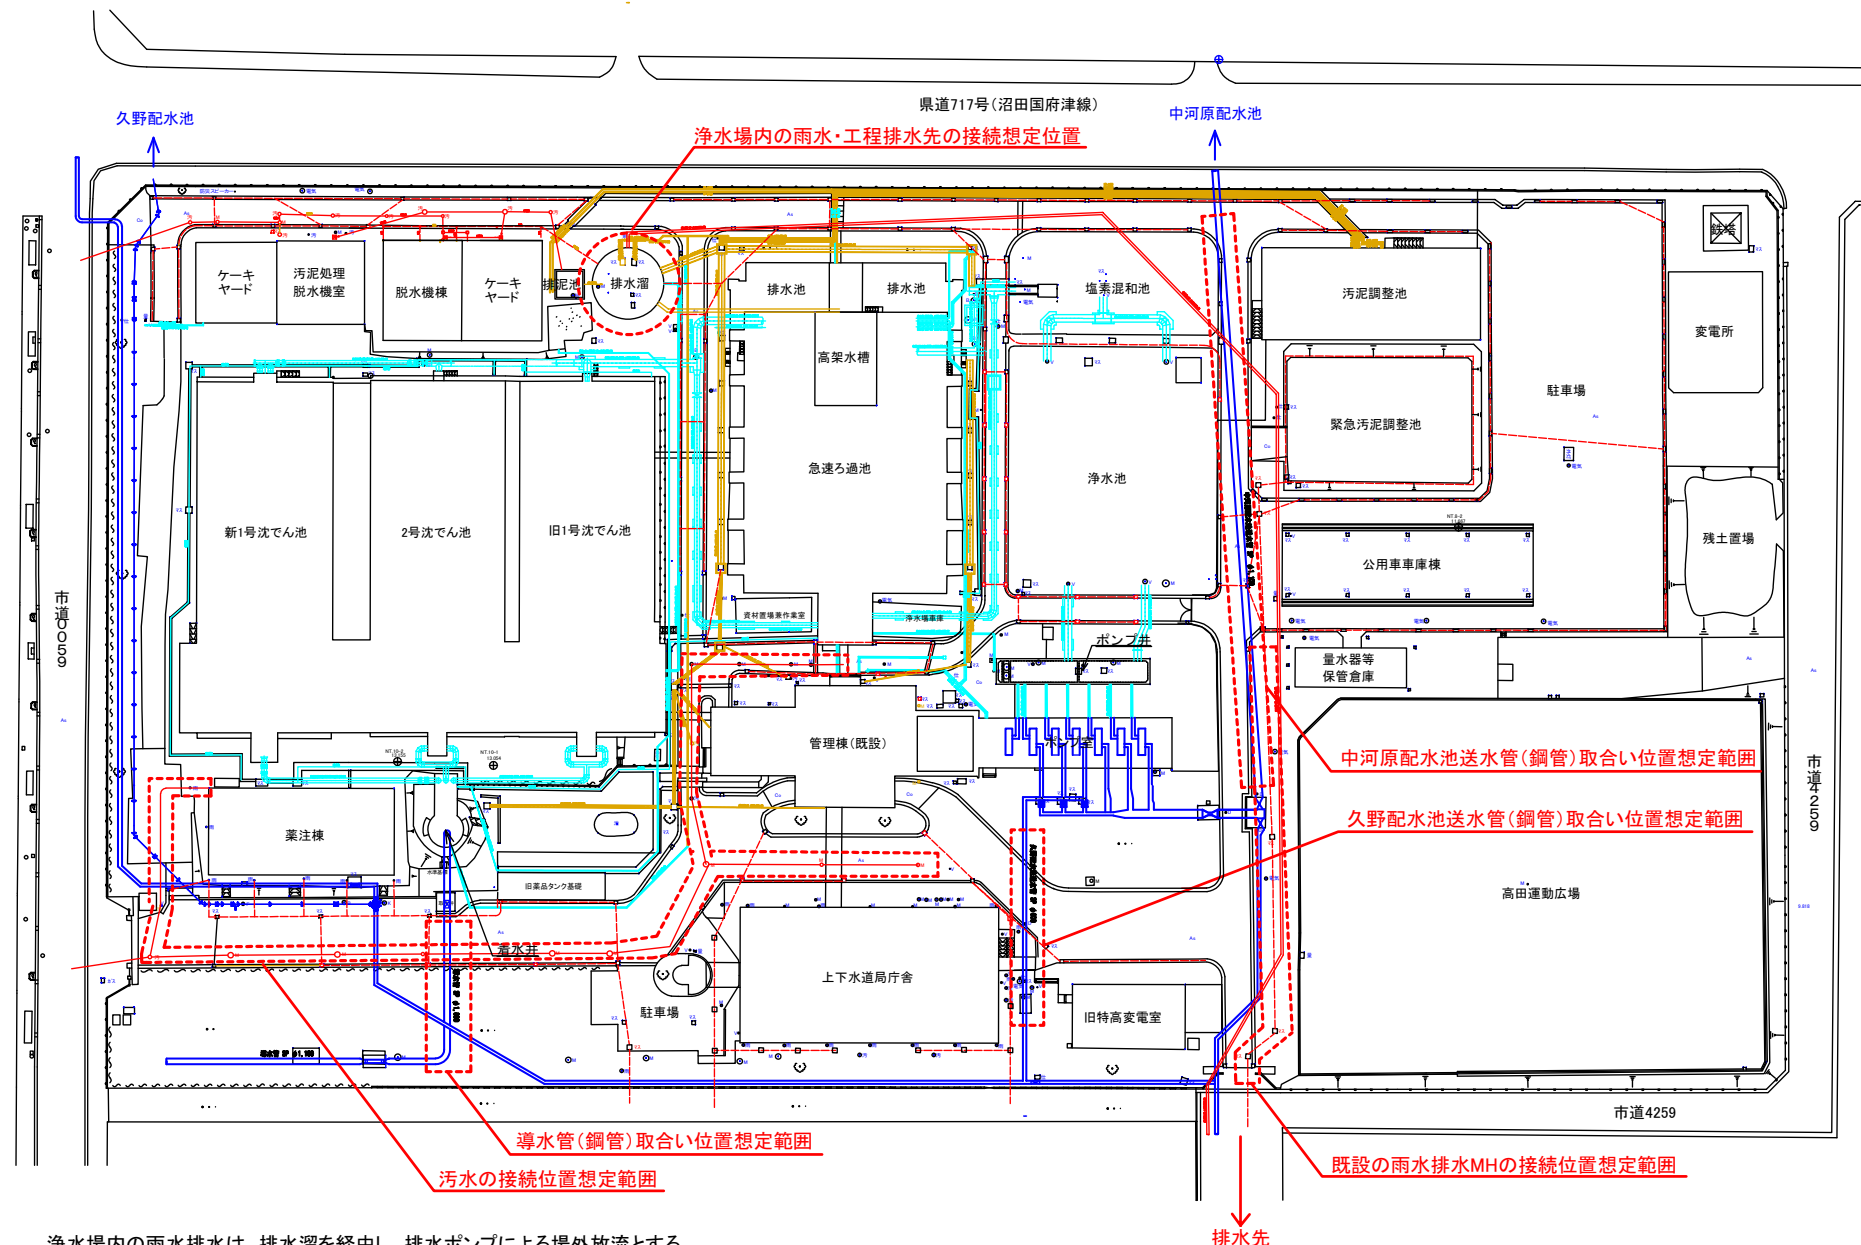

浄水場内の雨水排水は、排水溜を経由し、排水ポンプによる場外放流とする。
また、運用に支障のない範囲(排水能力以内)で既設の雨水排水MHへ接続を可能とし、場外放流とする。
汚水の接続先は、場内既設柵に接続を可能とし、公共下水道放流とする。
事業範囲外で配管の整備(既設接続等)が必要な場合は、本市と必要な範囲を協議したうえで、新たに事業範囲とし、整備後は本市の管理区域とする。