

令和7年度第2回水産市場再整備基本構想検討会議ワークショップ

次第

1 開会

2 意見交換テーマ


(1) 新市場の運営イメージについて

(2) 施設規模・施設配置イメージについて



3 その他

水産市場再整備（施設配置イメージ） <ワークショップ用>


(注)ブロックベースの配置検討資料であり、関係機関等の協議により形状・面積等は変更になります

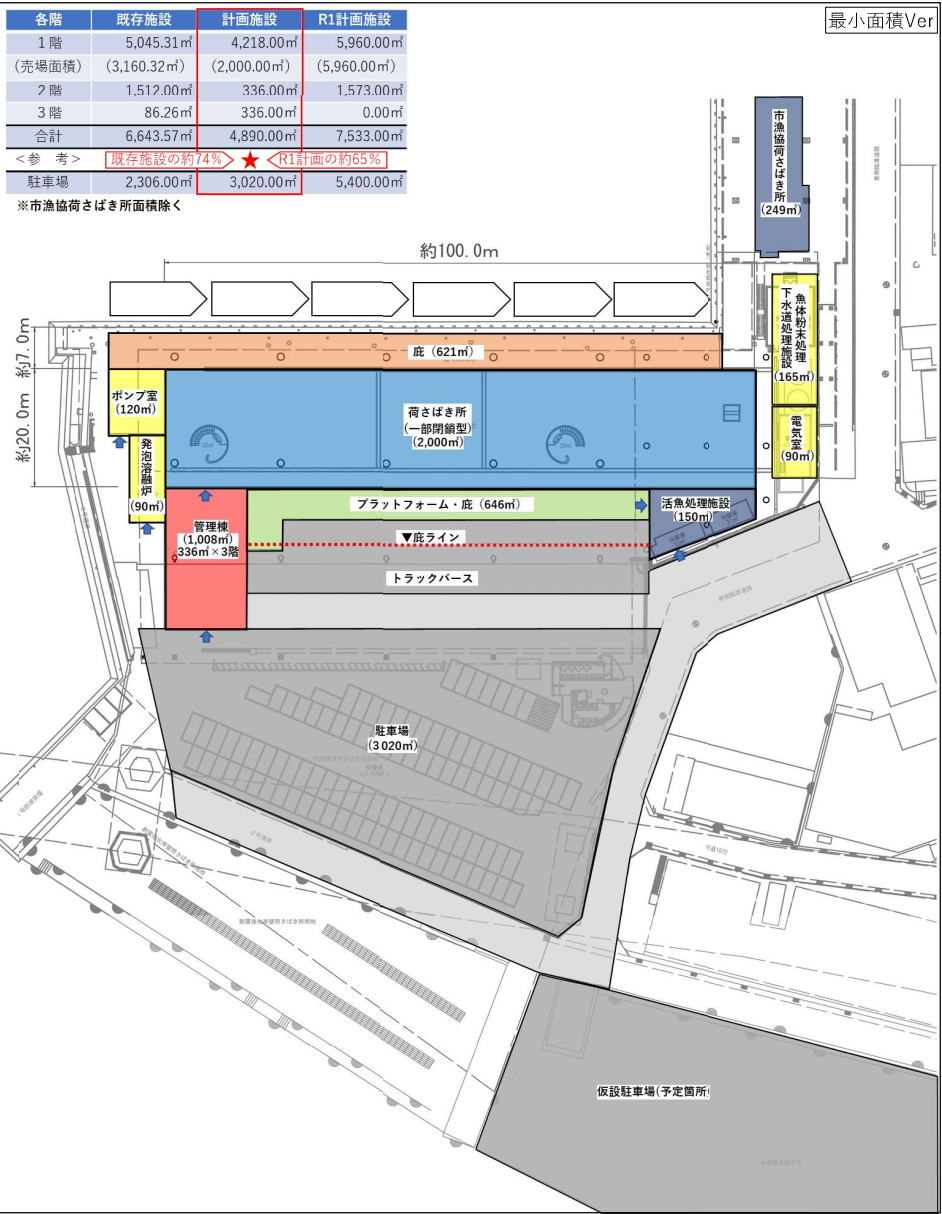

- ①基本構想段階では
売場面積に幅を持たせる
<2,000㎡~2,600㎡程度>
※売場詳細配置で通路設定
等により過不足が生じる
可能性があるため
- ②岸壁からの距離は
陸揚げの作業性・フォーク
リフトの走行の双方を考慮
して約7mとする
- ③上記を反映した「最大面積
イメージ」は別紙のとおり

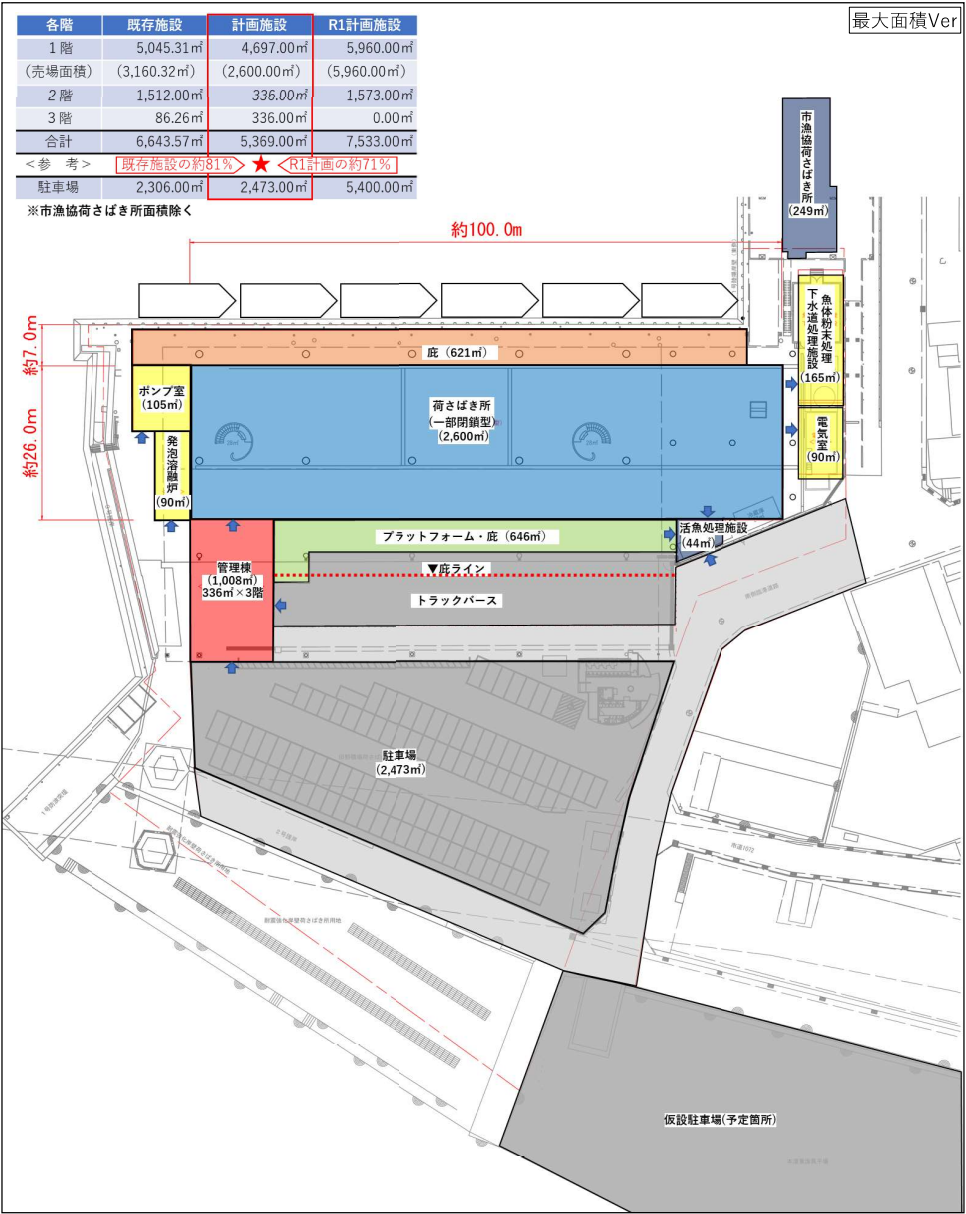

施設配置イメージ

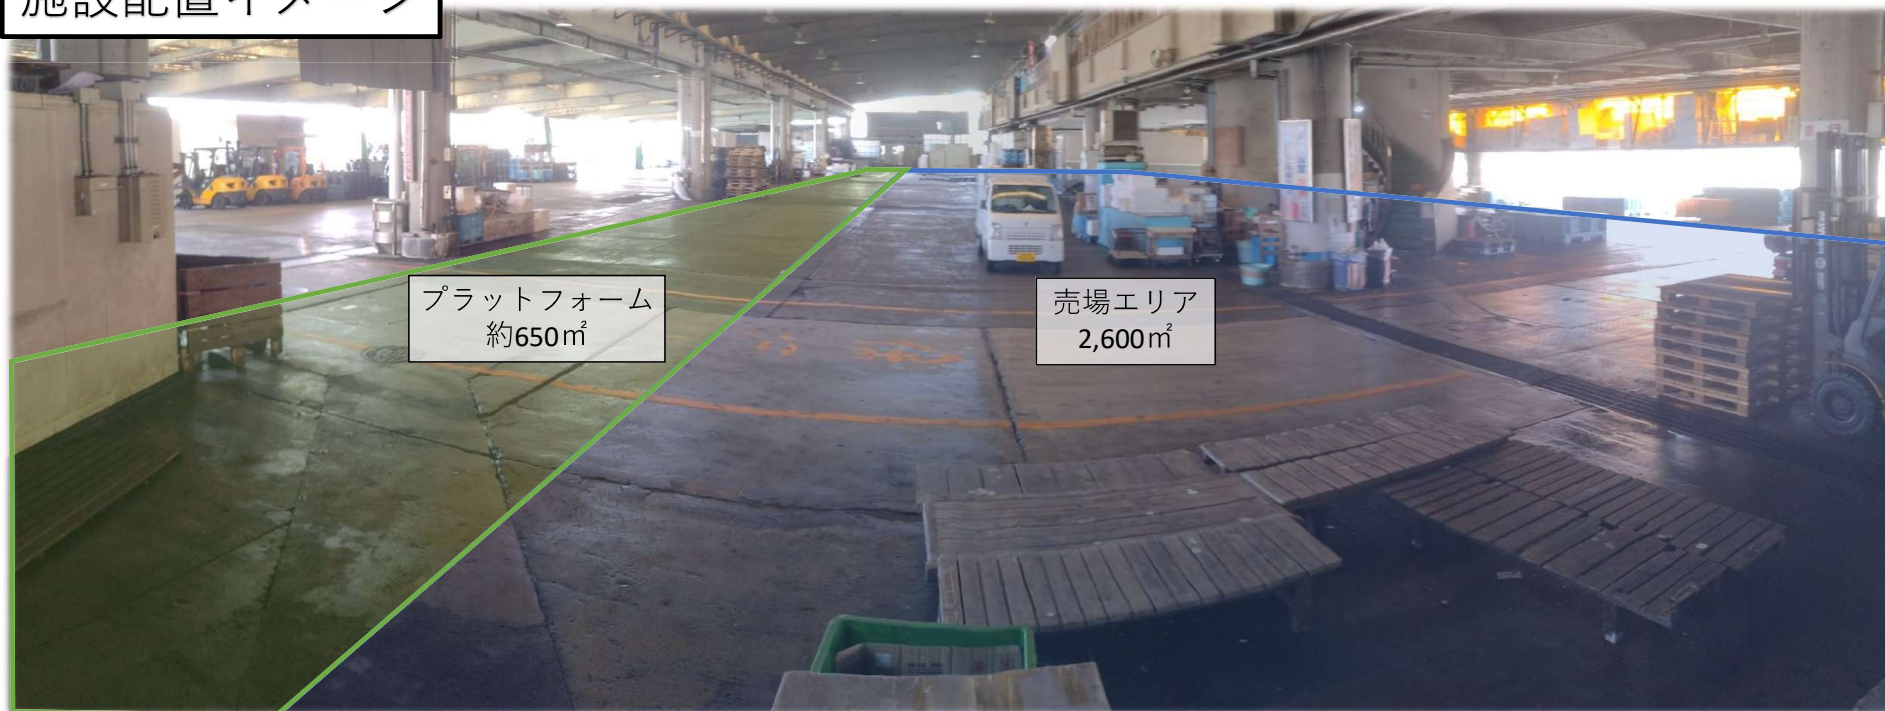

岸壁から建屋までの幅のイメージ

