


小田原市公共下水道管内図(酒匂川流域)

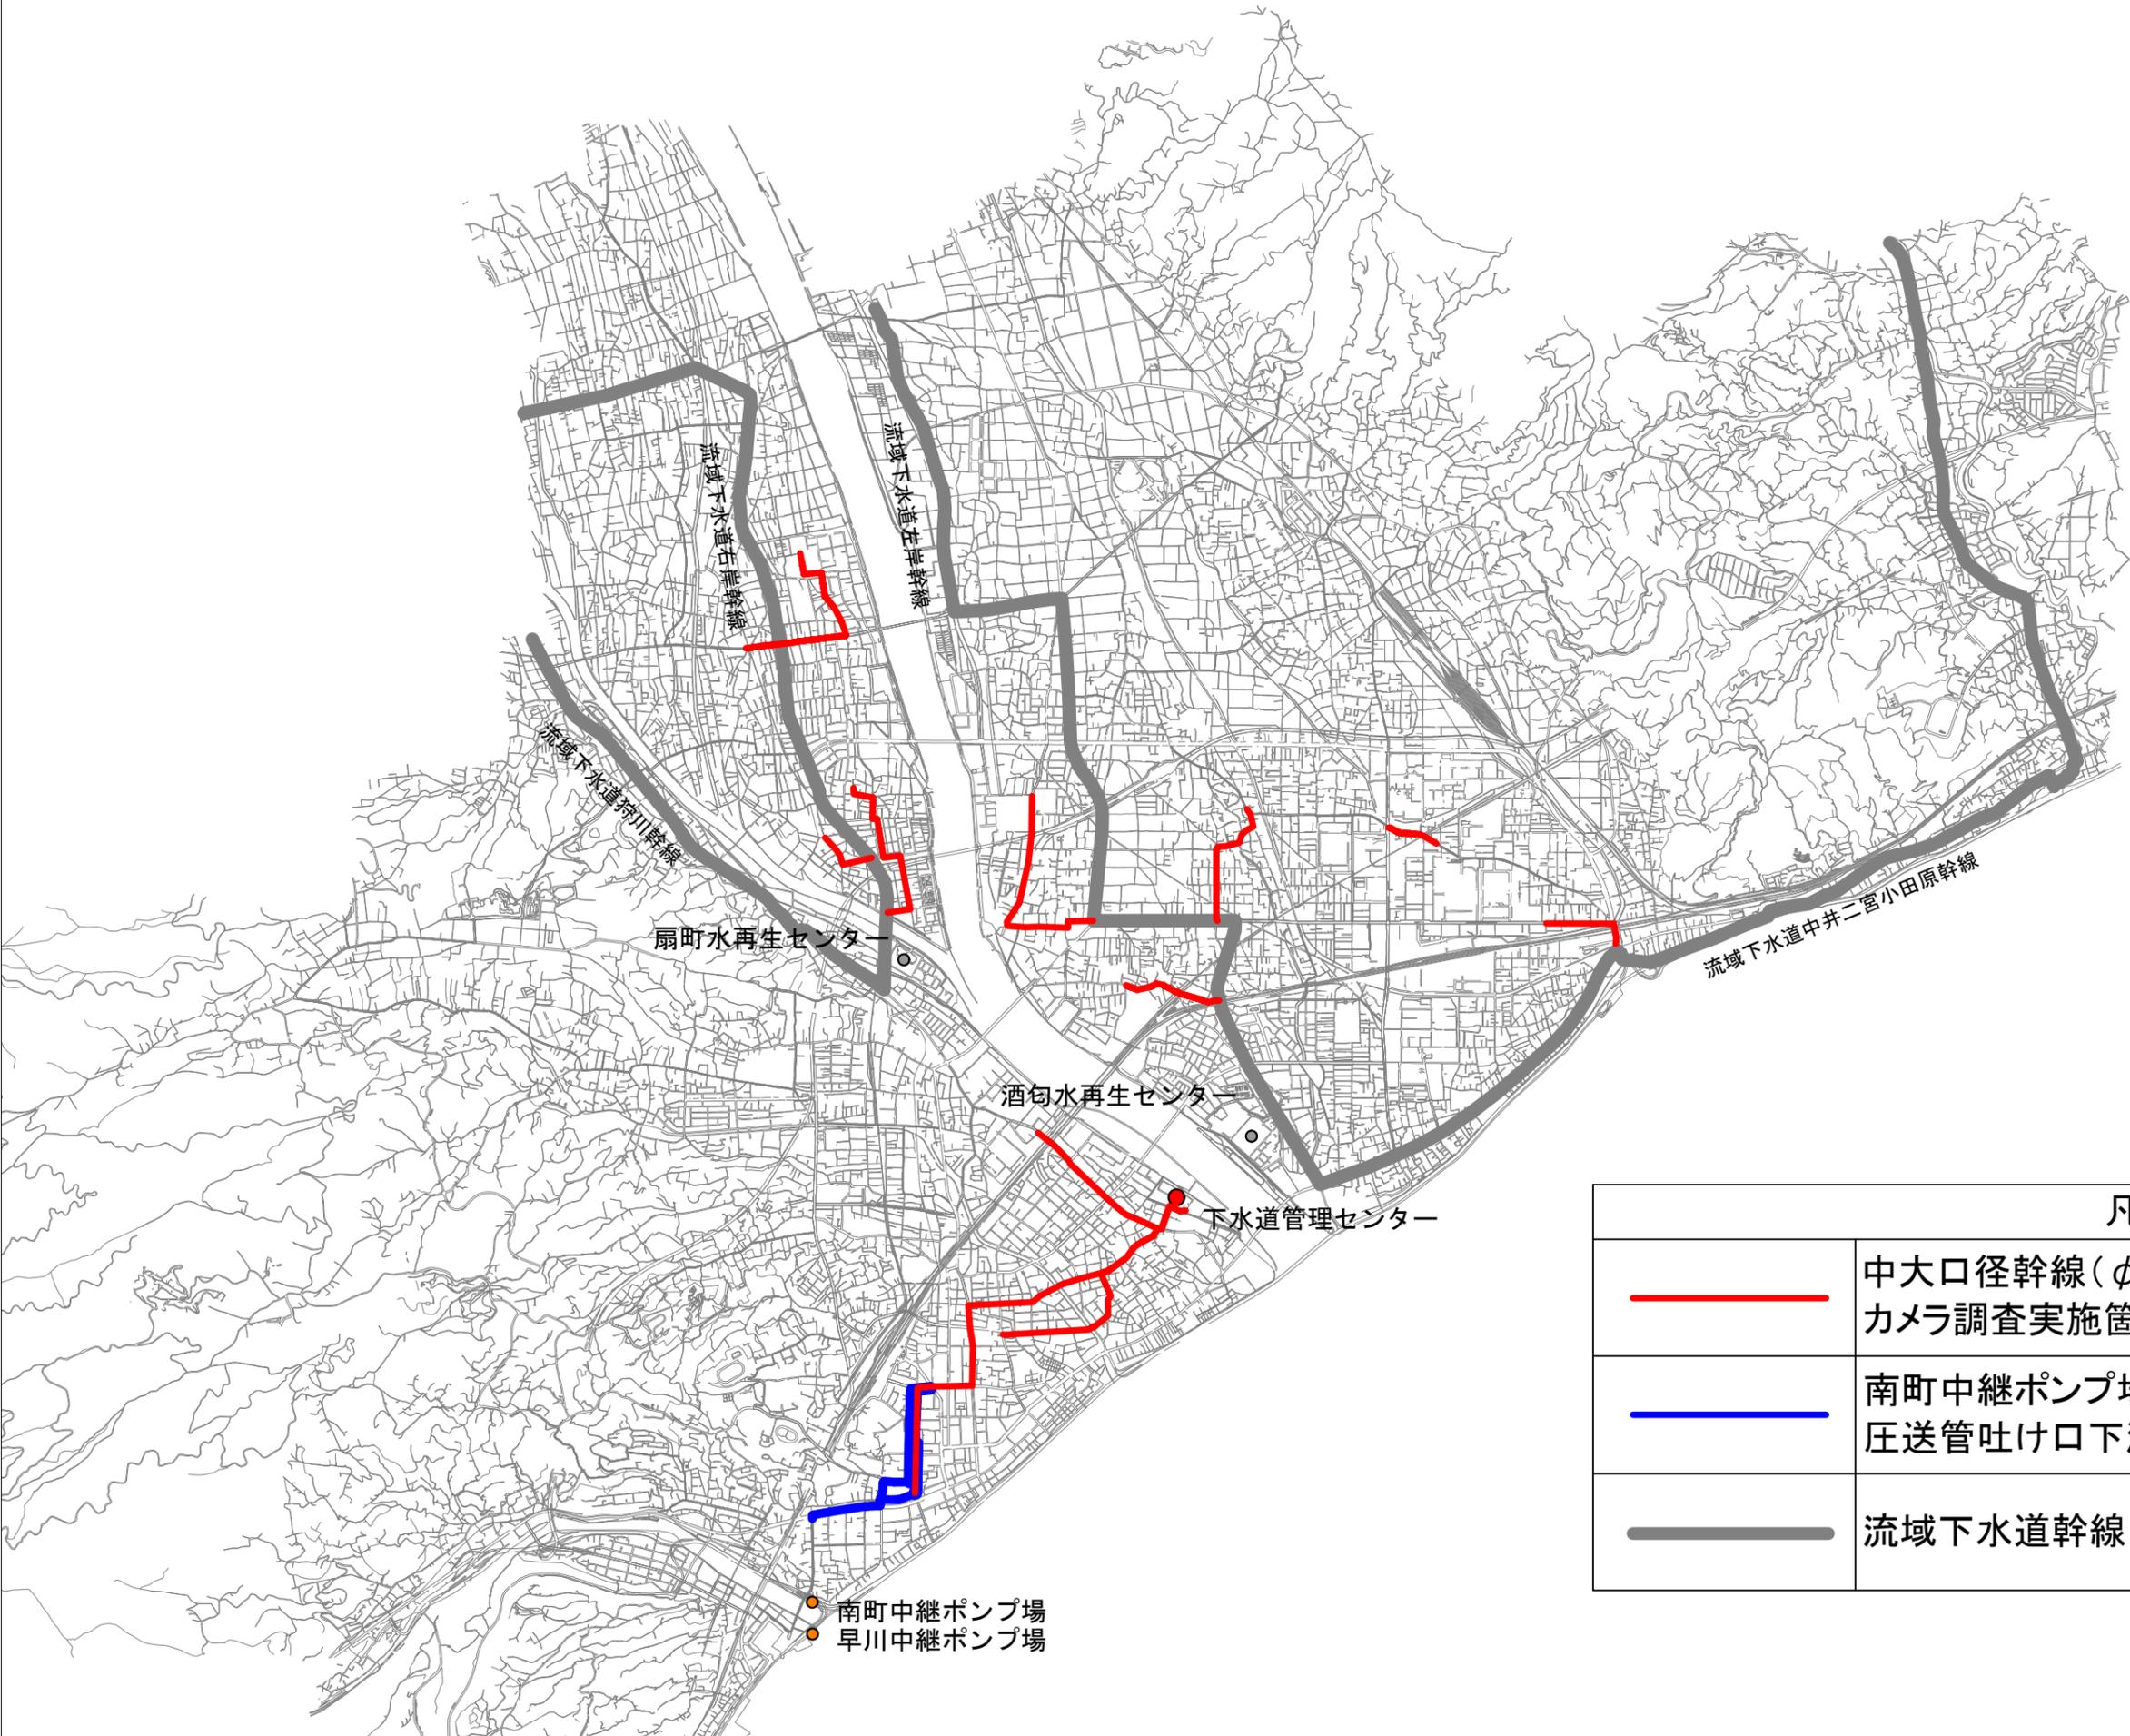

凡例		
	中大口径幹線(φ800mm~1500mm) カメラ調査実施箇所:12.6km	市管理
	南町中継ポンプ場、早川中継ポンプ場 圧送管吐け口下流 1km	市管理
	流域下水道幹線	県管理

● 南町中継ポンプ場
● 早川中継ポンプ場